

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS**  
**APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES**  
**No. LO-009KDH999-E87-2016**  
**CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL**  
**DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, PRIMER PISO, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE REANUDAR LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.5 DE LA CONVOCATORIA.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CONTACTO CON PARTICULARES OBSERVARÁN EL PROTOCOLO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2015, Y SUS MODIFICACIONES DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016, MISMOS QUE PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA [WWW.GOB.MX/SFP](http://WWW.GOB.MX/SFP).

EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO YA MENCIONADO, SE INFORMA QUE DURANTE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LOS "LICITANTES" NO PODRÁN APERSONARSE Y NO SE RECIBIRÁN LLAMADAS O SE PERMITIRÁ EL ACCESO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, POR LO QUE CUALQUIER COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DEL SISTEMA "COMPRANET", EN EL APARTADO MENSAJES UNIDAD COMPRADORA/LICITANTES.

LOS "LICITANTES" TIENEN EL DERECHO DE PRESENTAR QUEJA O DENUNCIA, ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN "GACM", POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE ADVIERTAN EN EL CONTACTO CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA, SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1.4.3 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DENOMINADA GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; Y NUMERAL 5.1.3 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE GACM; SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE, SOLO SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA QUE SE HAYAN PRESENTADO DE MANERA OPORTUNA.

QUIEN PRESIDE EL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y/O REQUERENTE, QUIENES SOLVENTARÁN LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

**ORDEN DEL DÍA**

- I.- LISTA DE ASISTENCIA
- II.- PRECISIONES DEL ÁREA CONVOCANTE
- III.- PRECISIONES DEL ÁREA REQUIRENTE
- IV.- DESARROLLO DEL EVENTO
- V.- SUSPENSIÓN DEL ACTO

**I.- LISTA DE ASISTENCIA**

ESTE ACTO DIO INICIO EN LA HORA Y FECHA PREVISTAS, CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DEL TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, REPRESENTANTES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE ASISTEN AL PRESENTE EVENTO.

**II.- PRECISIONES DEL ÁREA CONVOCANTE**

EN ESTE ACTO SE CIERRA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE REPREGUNTAS Y ÚNICAMENTE SE RECIBIRAN PREGUNTAS RELATIVAS A LAS PRECISIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO EN ESTE ACTO.

**III.- PRECISIONES DEL ÁREA REQUIRENTE**

EN RELACION CON LA PETICION DE LA EMPRESA CALTIA, RELATIVA A POSPONER LA FECHA DE APERTURA, EL AREA TÉCNICA SEÑALA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE AL MÉTODO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASIMISMO, SE INDICA QUE LA FECHA DEFINITIVA PARA EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE ESTABLECERÁ EN LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

SE INFORMA QUE LAS PRECISIONES A QUE SE REFIERE EL ACTA DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016, CONSISTENTES EN 4 MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE DESAGREGAN COMO ANEXO DE LA PRESENTE ACTA, EN 4 FOJAS POR AMBOS LADOS Y 1 FOJA POR UN SOLO LADO.

\* SE DICE 9 FOJAS POR UN SOLO LADO

**IV.- DESARROLLO DEL EVENTO**

SE INFORMA QUE CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2016 SE RECIBIERON 37 PREGUNTAS ADICIONALES, Y EN ESTE ACTO SE RECIBEN UN TOTAL DE 45 REPREGUNTAS POR LO QUE EL TOTAL DE PREGUNTAS RECIBIDAS SE CONFORMA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1.	CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. DE C.V.	54
2.	DRAGADOS, S.A.	204
3.	FERROVIAL AGROMAN	30
4.	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	166
5.	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.	111
6.	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	9
7. *	PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6
8.	CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	4
9.	COMSA EMTE S.A. DE C.V.	5

**GRUPO AEROPORTUARIO**  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

10.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	9
11.	CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V.	17
12.	OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	15
13.	SACYR CONSTRUCCION MÉXICO, S.A. DE C.V.	26
14.	CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.	18
15.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.	14
16.	GCP,S.A.P.I. , S.A.DE C.V.	1
17.	HOLCIM MEXICO, S.A. DE C.V.	14
18.	ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.	22
19.	ISOLUX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3
20.	INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	6
TOTAL		734

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SIENDO TODAS LAS PREGUNTAS Y REPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES

**V.- SUSPENSIÓN DEL ACTO**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE INFORMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES Y PARTICIPANTES QUE SE PRESENTAN EN ESTE ACTO, QUE A SOLICITUD EXPRESA DEL ÁREA REQUIRENTE Y EN RAZÓN DEL NÚMERO Y LA COMPLEJIDAD DE LAS PREGUNTAS QUE SE RECIBIERON, SE SUSPENDE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PARA REANUDARSE EL DÍA 30 DE AGOSTO, A LAS 10:00 HORAS, EN ESTE MISMO DOMICILIO.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONCURSOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES, UBICADA EN: AVENIDA INSURGENTES SUR 2453, SEGUNDO PISO, TORRE MURANO, COLONIA TIZAPÁN SAN ANGEL, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01090, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, TAMBIEN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: WWW.COMPRANET.GOB.MX.

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTÓ A LOS LICITANTES, AL TESTIGO SOCIAL, AL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, AL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y A LOS OBSERVADORES, SI DESEABAN MANIFESTAR ALGUNA ACLARACIÓN ADICIONAL, OBSERVACIÓN U OBJECCIÓN, A LO QUE RESPONDIERON QUE NO TENÍAN COMENTARIO NI DUDA ALGUNA QUE MANIFESTAR.

ESTA ACTA CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, POR AMBOS LADOS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI OBSERVACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LOS ASISTENTES, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, QUE NOS OCUPA.

**POR EL GRUPO:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
JAIME MADINAVEITIA VILLANUEVA	SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES	
GERARDO FCO. HERNÁNDEZ ROMERO	GERENTE DE CONCURSOS	
OSCAR PASTOR ESTRADA	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	
ANTONIO ROBERTO GUERRERO FERNÁNDEZ	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	

**POR EL ÁREA REQUIRENTE:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
JORGE ALBERTO ALBARRÁN ASCENCIO	SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS	

**POR LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA:**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
CARLOS AMIL SERRANO	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (TESTIGO DE ASISTENCIA)**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.P. JORGE ORGANISTA ORDAZ	GERENTE DE AUDITORIA	

**TESTIGO SOCIAL**

NOMBRE	EMPRESA	DESIGNADO POR:	FIRMA
C.P.C. WALTER LAMBERTO GARCÍA TREJO	ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C.	TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	

**PARSONS**

NOMBRE	FIRMA
JOSEPH WOODARD	

**GRUPO AEROPORTUARIO**  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

NOMBRE	FIRMA

**OBSERVADORES**

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.	PERSONA FÍSICA	JOSÉ RICARDO GORAB NEY	

**POR LOS LICITANTES**

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.	INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	J. FRANCISCO GUTIÉRREZ DE LA ROSA	
2.	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.	JOSÉ CARLOS MONZÓN VÁZQUEZ	
3.	OMEGA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	ARACELI LÓPEZ VERA	
4.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	JUVENTINO TAPIA BLANCAS	
5.	PINL, S.A. DE C.V.	MARIO GUZMÁN PACHECO	
6.	SACYR CONSTRUCCIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.	GUSTAVO ZAMORA BUZAMBRA	
7.	EPCCOR, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR VALDIVIESO CABRERA	
8.	ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.	ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ MANZO	
9.	GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V.	JESSICA ABURTO ANELL	
10.	HOLCIM MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARCIAL SÁNCHEZ E.	

11.	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO AMADO AMARO HERNÁNDEZ	
12.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+A, S.A. DE C.V.	MIGUEL ENRIQUE BUCIO RAMÍREZ	
13.	MOTA ENGIL MÉXICO, S.A. DE C.V.	JORGE LUIS TOVAR CRUZ	
14.	IMPULSADORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	JAIME TORRES REYES	
15.	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	LUIS ERIK NÁJERA ÁNGELES	
16.	FERROVIAL AGROMAN, S.A.	JOSÉ LUIS LÓPEZ ARNADO	
17.	RUBAU MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ERICK BORJAS FERMA	
18.	COMSA EMTE, S.A. DE C.V.	MARTÍN YÁÑEZ RAMÍREZ	
19.	LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GILBERTO FRANCISCO VILLEGAS NAVARRO*	
20.	CALTIA CONCESIONES, S.A. DE C.V.	EDUARDO BOJÓRQUEZ	
21.	CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ROBERTO IVAN JIMÉNEZ ALVARADO	
22.	ACCIONA INFRAESTRUCTURA MÉXICO, S.A. DE C.V.	MARLEN EDITH LUNA RÍOS	
23.	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN CARAPIA	
24.	CONSTRUCCIONES ALDESEM S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Gutiérrez García	
25.	CONSTRUCTORA GARZA PONCE	ING. SERGIO NAVARRO	
26.	GARZA PONCE S.A. DE C.V.	ROBERTO PONCE	
27.			

----- FIN DEL ACTA -----

1. En el inciso A de la sub-partida 5.2 en la descripción del concepto se lee:

Excavación a cielo abierto hasta 5.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S5, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. carga y acarreo a bancos autorizados. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001,

y debe decir:

Excavación a cielo abierto hasta 5.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S5, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. carga y acarreo a bancos autorizados, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

2. En el inciso B de la sub-partida 5.2 en la descripción del concepto se lee:

Excavación a cielo abierto hasta 6.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S6, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. carga y acarreo a bancos autorizados. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavación a cielo abierto hasta 6.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S6, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. carga y acarreo a bancos autorizados, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

3. En el inciso C de la sub-partida 5.2 en la descripción del concepto se lee:

Excavación a cielo abierto hasta 6.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S7, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. y acarreo a bancos autorizados. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavación a cielo abierto hasta 6.50 m de profundidad, por debajo del nivel de la losa de cimentación S7, con equipo mecánico, siguiendo las recomendaciones de proceso de excavación, incluye; extracción y carga. volumen medido en banco. y acarreo a bancos autorizados, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

4. En el inciso A de la sub-partida 5.3 en la descripción del concepto se lee:

Excavaciones profundas sin exceder 7.0 m; un S8 en (cimientos de APM) Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavaciones profundas sin exceder 7.0 m; un S8 en (cimientos de APM), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

5. En el inciso B de la sub-partida 5.3 en la descripción del concepto se lee:

Excavaciones profundas sin exceder 8.0 m; un S1 en (cimientos de Funnel) Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001,

y debe decir:

Excavaciones profundas sin exceder 8.0 m; un S1 en (cimientos de Funnel), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

6. En el inciso C de la sub-partida 5.3 en la descripción del concepto se lee:

Excavaciones profundas sin exceder 9.5 m; un S9 en (cimientos de APM) Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavaciones profundas sin exceder 9.5 m; un S9 en (cimientos de APM), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

7. En el inciso D de la sub-partida 5.3 en la descripción del concepto se lee:



Excavaciones profundas sin exceder 11.0 m; un S2 en (cimientos de APM) Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavaciones profundas sin exceder 11.0 m; un S2 en (cimientos de APM), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

8. En el inciso E de la sub-partida 5.3 en la descripción del concepto se lee:

Excavación de la totalidad del área entre pilotes; deben llevarse a cabo sin alterar el pilote, Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavación de la totalidad del área entre pilotes; deben llevarse a cabo sin alterar el pilote, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

9. En el inciso A de la sub-partida 5.4 en la descripción del concepto se lee:

Excavaciones adicionales (1:4) para prevenir deslizamientos a lo largo del perímetro que contempla el área edificio. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Excavaciones adicionales (1:4) para prevenir deslizamientos a lo largo del perímetro que contempla el área edificio, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

10. En el inciso A de la sub-partida 7.2 en la descripción del concepto se lee:

A la cara inferior de la losa. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A la cara inferior de la losa, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

11. En el inciso B de la sub-partida 7.2 en la descripción del concepto se lee:

A los laterales de la losa, incluyendo los desniveles. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A los laterales de la losa, incluyendo los desniveles, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

12. En el inciso C de la sub-partida 7.2 en la descripción del concepto se lee:

Los laterales de los muros de contención Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

Los laterales de los muros de contención, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

13. En el inciso D de la sub-partida 7.2 en la descripción del concepto se lee:

La cara superior de la losa en la zona APM. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

La cara superior de la losa en la zona APM, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429

14. En el inciso A de la sub-partida 7.4 en la descripción del concepto se lee:

A los laterales de los muros de contención. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A los laterales de los muros de contención, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

15. En el inciso B de la sub-partida 7.4 en la descripción del concepto se lee:

A los laterales de la losa. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A los laterales de la losa, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

16. En el inciso C de la sub-partida 7.4 en la descripción del concepto se lee:

A los laterales de los desniveles de la losa. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A los laterales de los desniveles de la losa, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.


17. En el inciso D de la sub-partida 7.4 en la descripción del concepto se lee:

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large 'B' and various scribbles.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including an arrow pointing left and the initials 'R.H.'.

Handwritten notes and signatures on the bottom right margin, including a large 'f' and other scribbles.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large 'Z' and various scribbles.



A los laterales de los desniveles circulares de la losa. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2002.

y debe decir:

A los laterales de los desniveles circulares de la losa, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

18. En la sub-partida 8.2 en la descripción del concepto se lee:

Cortado de cabezas de pilotes al nivel indicado (independientemente de su longitud), transporte fuera de la obra, limpieza, preparación y protección de la cabeza de pilotes según las tablas de cortado, las especificaciones y las instrucciones del proyecto.

y debe decir:

Cortado de cabezas de pilotes al nivel indicado (independientemente de su longitud), transporte fuera de la obra, limpieza, preparación y protección de la cabeza de pilotes, según las tablas de cortado, las especificaciones y las instrucciones del proyecto.

19. En el inciso A de la sub-partida 8.2 en la cantidad del concepto se lee:

5,173 piezas

y debe decir:

6,302 piezas

20. En el inciso A de la sub-partida 9.3 en la descripción del concepto se lee:

Plantilla de 150 mm de espesor de concreto premezclado, incluye suministro y colocación de concreto premezclado grado 35, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, F'c= 350 Kg/cm2, agregado máximo 400 mm, sin exceder 15 grados de pendiente horizontal, revenimiento no mayor a 200 mm, Incluye: colado, vibrado, maestreado y nivelación, mano de obra, equipo y herramienta. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Plantilla de 150 mm de espesor de concreto premezclado, incluye suministro y colocación de concreto premezclado grado 35, de acuerdo a las especificaciones del proyecto, F'c= 350 Kg/cm2, agregado máximo 400 mm, sin exceder 15 grados de pendiente horizontal, revenimiento no mayor a 200 mm, Incluye: colado, vibrado, maestreado y nivelación, mano de obra, equipo y herramienta, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

21. En la sub-partida 9.4 en la descripción del concepto se lee:

Concreto premezclado; Grado 35, proporción máxima de agua - ratio máximo de agua a cementos: 0.35. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Concreto premezclado; Grado 35, proporción máxima de agua - ratio máximo de agua a cementos: 0.35, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

22. En el inciso A de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S1, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1000 mm de espesor. Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S1, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1000 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

23. En el inciso B de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S2, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 800 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S2, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 800 mm de espeso, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

24. En el inciso C de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S5, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1300 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S5, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1300 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large 'A' and various scribbles.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a signature that appears to be 'R.A.' and a large arrow pointing downwards.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page.



Losa, tipo S5, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1300 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

25. En el inciso D de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S6, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1400 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S6, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1400 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

26. En el inciso E de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S7, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1500 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S7, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1500 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

27. En el inciso F de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S8, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1675 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S8, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1675 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

28. En el inciso G de la sub-partida 9.6 en la descripción del concepto se lee:

Losa, tipo S9, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1300 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Losa, tipo S9, incluyendo detalles de desnivel y traslape; 1300 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

29. En el inciso A de la sub-partida 9.10 en la descripción del concepto se lee:

En muros de contención de concreto premezclado, tipo RW1 y RW3; 300 mm y 400 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-425-XX-2001, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

En muros de contención de concreto premezclado, tipo RW1 y RW3; 300 mm y 400 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

30. En el inciso B de la sub-partida 9.10 en la descripción del concepto se lee:

En muros de contención de concreto premezclado, tipo RW2 y RW5; 1250 mm de espesor Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-425-XX-2001, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

En muros de contención de concreto premezclado, tipo RW2 y RW5; 1250 mm de espesor, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

31. En el inciso A de la sub-partida 9.11 en la descripción del concepto se lee:

Acabado pulido integral aplicado con llana mecánica en superficie de losa. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Acabado pulido integral aplicado con llana mecánica en superficie de losa. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.


32. En el inciso B de la sub-partida 9.11 en la descripción del concepto se lee:

Acabado pulido integral aplicado con llana mecánica en huellas de los escalones. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001.

y debe decir:

Acabado pulido integral aplicado con llana mecánica en huellas de los escalones. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

33. En el inciso A de la sub-partida 10.3 en la descripción del concepto se lee:

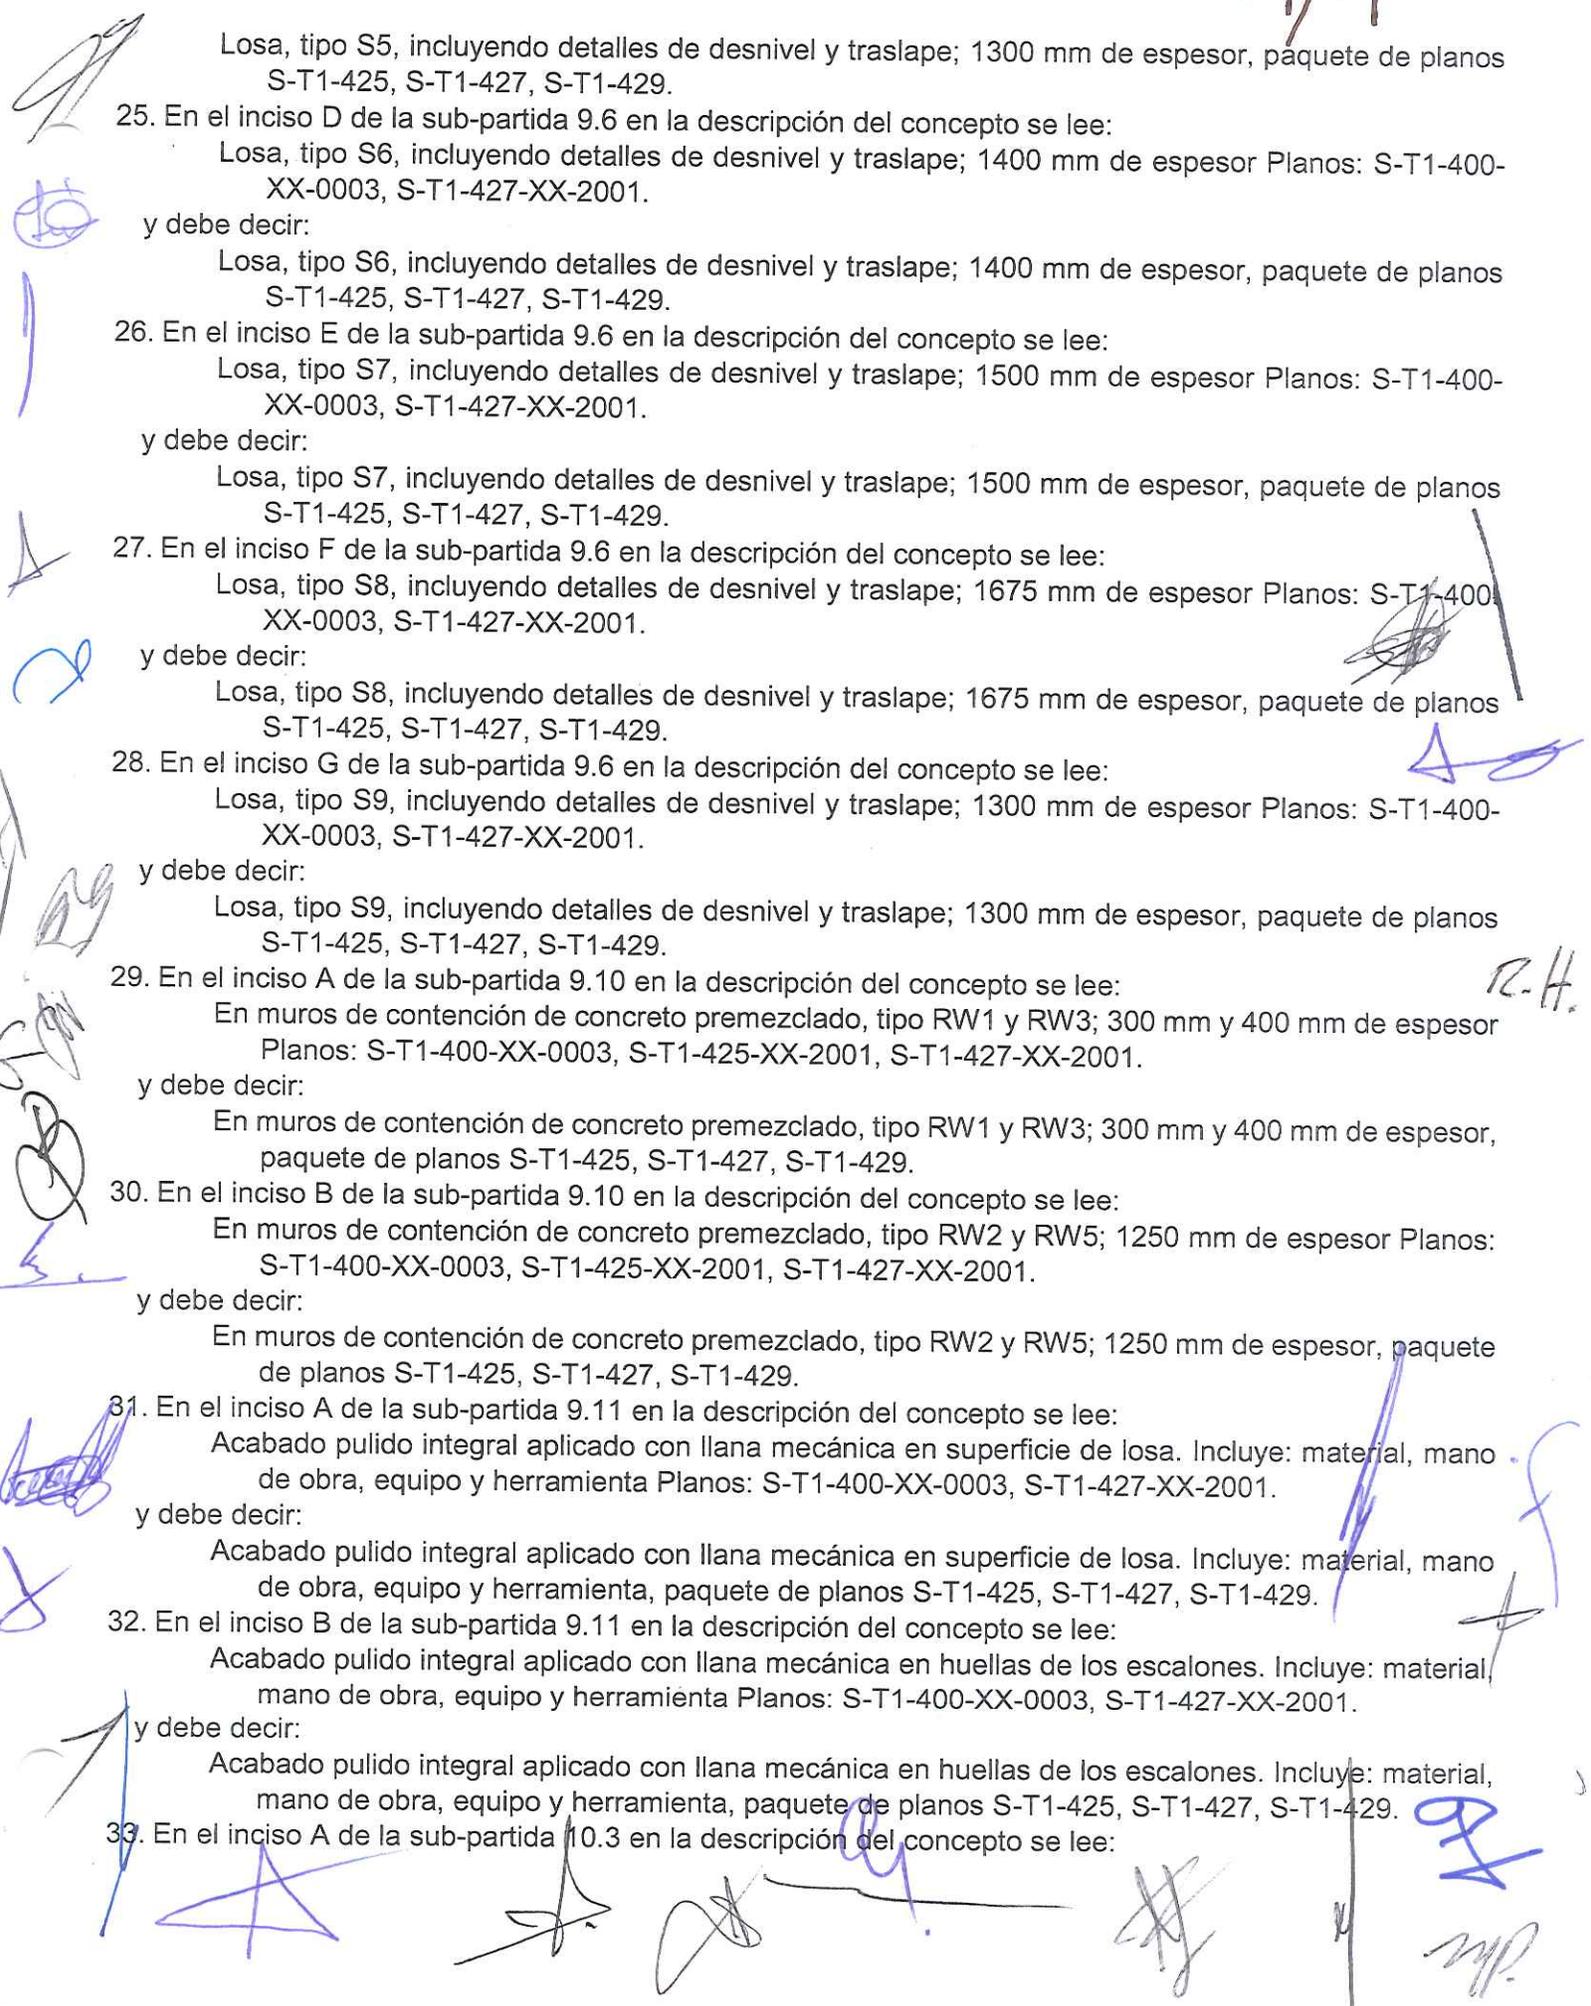



En platilla Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En plantilla, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

34. En el inciso A de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S1; armado de 250 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S1; armado de 250 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

35. En el inciso B de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S2; armado de 125 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S2; armado de 125 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

36. En el inciso C de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S5; armado de 200 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S5; armado de 200 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

37. En el inciso D de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S6; armado de 185 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S6; armado de 185 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

38. En el inciso E de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S7; armado de 170 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S7; armado de 170 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

39. En el inciso F de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S8; armado de 150 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S8; armado de 150 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.


40. En el inciso G de la sub-partida 10.4 en la descripción del concepto se lee:

En losa de cimentación S9; armado de 380 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2101, S-T1-427-XX-2102, S-T1-427-XX-2103.

y debe decir:

En losa de cimentación S9; armado de 380 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

R.H.



En losa de cimentación S9; armado de 380 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

41. En el inciso A de la sub-partida 10.5 en la descripción del concepto se lee:  
Armado de 250 kg/m3 en muros RW1 y RW3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-425-XX-2001, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2103, S-T1-427-XX-2104.  
y debe decir:

Armado de 250 kg/m3 en muros RW1 y RW3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

42. En el inciso B de la sub-partida 10.5 en la descripción del concepto se lee:  
Muros RW2 y RW5 reforzados con carga de 150 kg/m3 Planos: S-T1-400-XX-0003, S-T1-425-XX-2001, S-T1-427-XX-2001, S-T1-427-XX-2011, S-T1-427-XX-2012, S-T1-427-XX-2103, S-T1-427-XX-2104.  
y debe decir:

Muros RW2 y RW5 reforzados con carga de 150 kg/m3, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

43. En el inciso A de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En laterales hasta 150 mm de alto. Vertical, al concreto de plantilla. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En laterales hasta 150 mm de alto. Vertical, al concreto de plantilla, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

44. En el inciso B de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En lateral de losa, mayores a 500 mm de alto (alturas variables). Vertical. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En lateral de losa, mayores a 500 mm de alto (alturas variables). Vertical, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

45. En el inciso C de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En lateral de losa; mayor a 500 mm de alto (altura 3700 mm). Vertical, semi circular al muro del arco del embudo. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En lateral de losa; mayor a 500 mm de alto (altura 3700 mm). Vertical, semi circular al muro del arco del embudo, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

46. En el inciso D de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; 400 mm de altura. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; 400 mm de altura, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

47. En el inciso E de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; mayor a 500 mm de altura (alturas variables). Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; mayor a 500 mm de altura (alturas variables), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

48. En el inciso F de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; mayores a 500 mm de altura (alturas variables) Circular. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

En lateral de los desniveles de la losa; liso y vertical; mayores a 500 mm de altura (alturas variables), paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

49. En el inciso G de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:  
Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 200 mm de altura. Planos: S-T1-400-XX-0003,  
y debe decir:

Handwritten marks and signatures on the left margin, including a large 'A' and various scribbles.

Handwritten signature or mark.



Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 200 mm de altura., paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

50. En el inciso H de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 200 mm de altura. Circular Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 200 mm de altura. Circular, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

51. En el inciso I de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 250 mm de altura; formando la zanja perimetral. Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 250 mm de altura; formando la zanja perimetral, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

52. En el inciso J de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 300 mm. Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; 300 mm, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

53. En el inciso M de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; mayores a de altura (alturas variables) Circular Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Desniveles en la superficie superior; liso y vertical; mayores a 500 mm de altura (alturas variables) Circular, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

54. En el inciso N de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Cimbra para superficie superior, en desnivel y pendiente. Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Cimbra para superficie superior, en desnivel y pendiente, paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

55. En el inciso O de la sub-partida 11.1 en la descripción del concepto se lee:

Caras de los muros; y otros trabajos verticales. Planos: S-T1-400-XX-0003,

y debe decir:

Caras de los muros; y otros trabajos verticales., paquete de planos S-T1-425, S-T1-427, S-T1-429.

56. En el inciso H de la sub-partida 13.3 en la descripción del concepto se lee:

De 83 mm de diámetro, la longitud varía de 1300 mm 1675 mm; para la placa B6

y debe decir:

De 76 mm de diámetro, la longitud varía de 1300 mm 1675 mm; para la placa B6

57. En el inciso M de la sub-partida 13.3 en la descripción del concepto se lee:

De 83 mm de diámetro, la longitud varía de 1300 mm 1675 mm; para la placa D3

y debe decir:

De 76 mm de diámetro, la longitud varía de 1300 mm 1675 mm; para la placa D3

58. En la sub-partida 18.1 en la descripción del concepto se lee:

Limpieza y remoción del material producto del hincado de pilotes al inicio de la excavación (Cantidad Aproximada), de acuerdo a la especificación 31 10 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos.

y debe decir:

Limpieza y remoción del material producto del hincado de pilotes al inicio de la excavación, de acuerdo a la especificación 31 10 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos.

59. En la sub-partida 21.2 en la descripción del concepto se lee:

*[Handwritten mark]*

R.H.

*[Handwritten mark]*



Relleno en donde se realizaron excavaciones, compactación en capas gruesas de 300 mm (Cantidad Aproximada), de acuerdo a la especificación 31 20 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, así como todas las pruebas requeridas, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

y debe decir:

Relleno en donde se realizaron excavaciones, compactación en capas gruesas de 300 mm, de acuerdo a la especificación 31 20 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, así como todas las pruebas requeridas, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

60. En la sub-partida 22.1 en la descripción del concepto se lee:

Estabilización con malla, polipropileno con rejillas orientadas en tres direcciones equiláteras; Tensar TX160 o aprobada (Cantidad Aproximada), de acuerdo a la especificación 31 20 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

y debe decir:

Estabilización con malla, polipropileno con rejillas orientadas en tres direcciones equiláteras; Tensar TX160 o aprobada, de acuerdo a la especificación 31 20 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

61. En la sub-partida 25.1 en la descripción del concepto se lee:

Suministro y colocación de Juntas auto expandibles instaladas en las juntas de construcción (Cantidad aproximada), de acuerdo a la especificación 07 11 326. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

y debe decir:

Suministro y colocación de Junta auto expandibles instaladas en las juntas de construcción, de acuerdo a la especificación 07 11 326. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

62. En la sub-partida 29 en la descripción del concepto se lee:

REFUERZO PARA EL CONCRETO IN-SITU (CANTIDADES PROVISIONALES)

y debe decir:

REFUERZO PARA EL CONCRETO IN-SITU

63. En la sub-partida 29 en la descripción del concepto se lee:

TOTAL REFUERZO PARA EL CONCRETO IN-SITU (CANTIDADES PROVISIONALES)

y debe decir:

TOTAL REFUERZO PARA EL CONCRETO IN-SITU

64. En la sub-partida 31 en la descripción del concepto se lee:

MOLDES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (CANTIDADES PROVISIONALES)

y debe decir:

MOLDES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

65. En la sub-partida 31 en la descripción del concepto se lee:

TOTAL MOLDES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (CANTIDADES PROVISIONALES)

y debe decir:

TOTAL MOLDES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

66. En la sub-partida 32.1 en la descripción del concepto se lee:

Suministro y colocación de Concreto, de acuerdo a la especificación 03 30 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, así como todas las pruebas requeridas, como se indica en el paquete de planos S-T1-427-XX.

y debe decir:

Suministro y colocación de Concreto, de acuerdo a la especificación 03 30 00. Precio por unidad de concepto de trabajo terminado, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, así como

Handwritten marks and signatures on the left margin, including a large 'A' and various scribbles.

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'R.H.', 'f', and other scribbles.





